


**NOTE**  
\* Cable 설치 후 3m 간격으로 부하명 표시

구분	설 명
①	F-CV 185"X 1C 4Line
②	분전반 설치(MCCB 400AF/400AT)




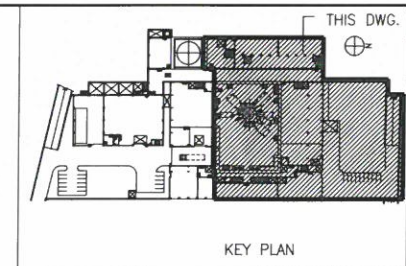

# NOTE

\* Cable 설치 후 3m 간격으로 부하명 표시





구분	설명	비고
①	LSE 2202(MCCB : 400AF/400AT)	
②	F-CV 185"X 1C 4Line	

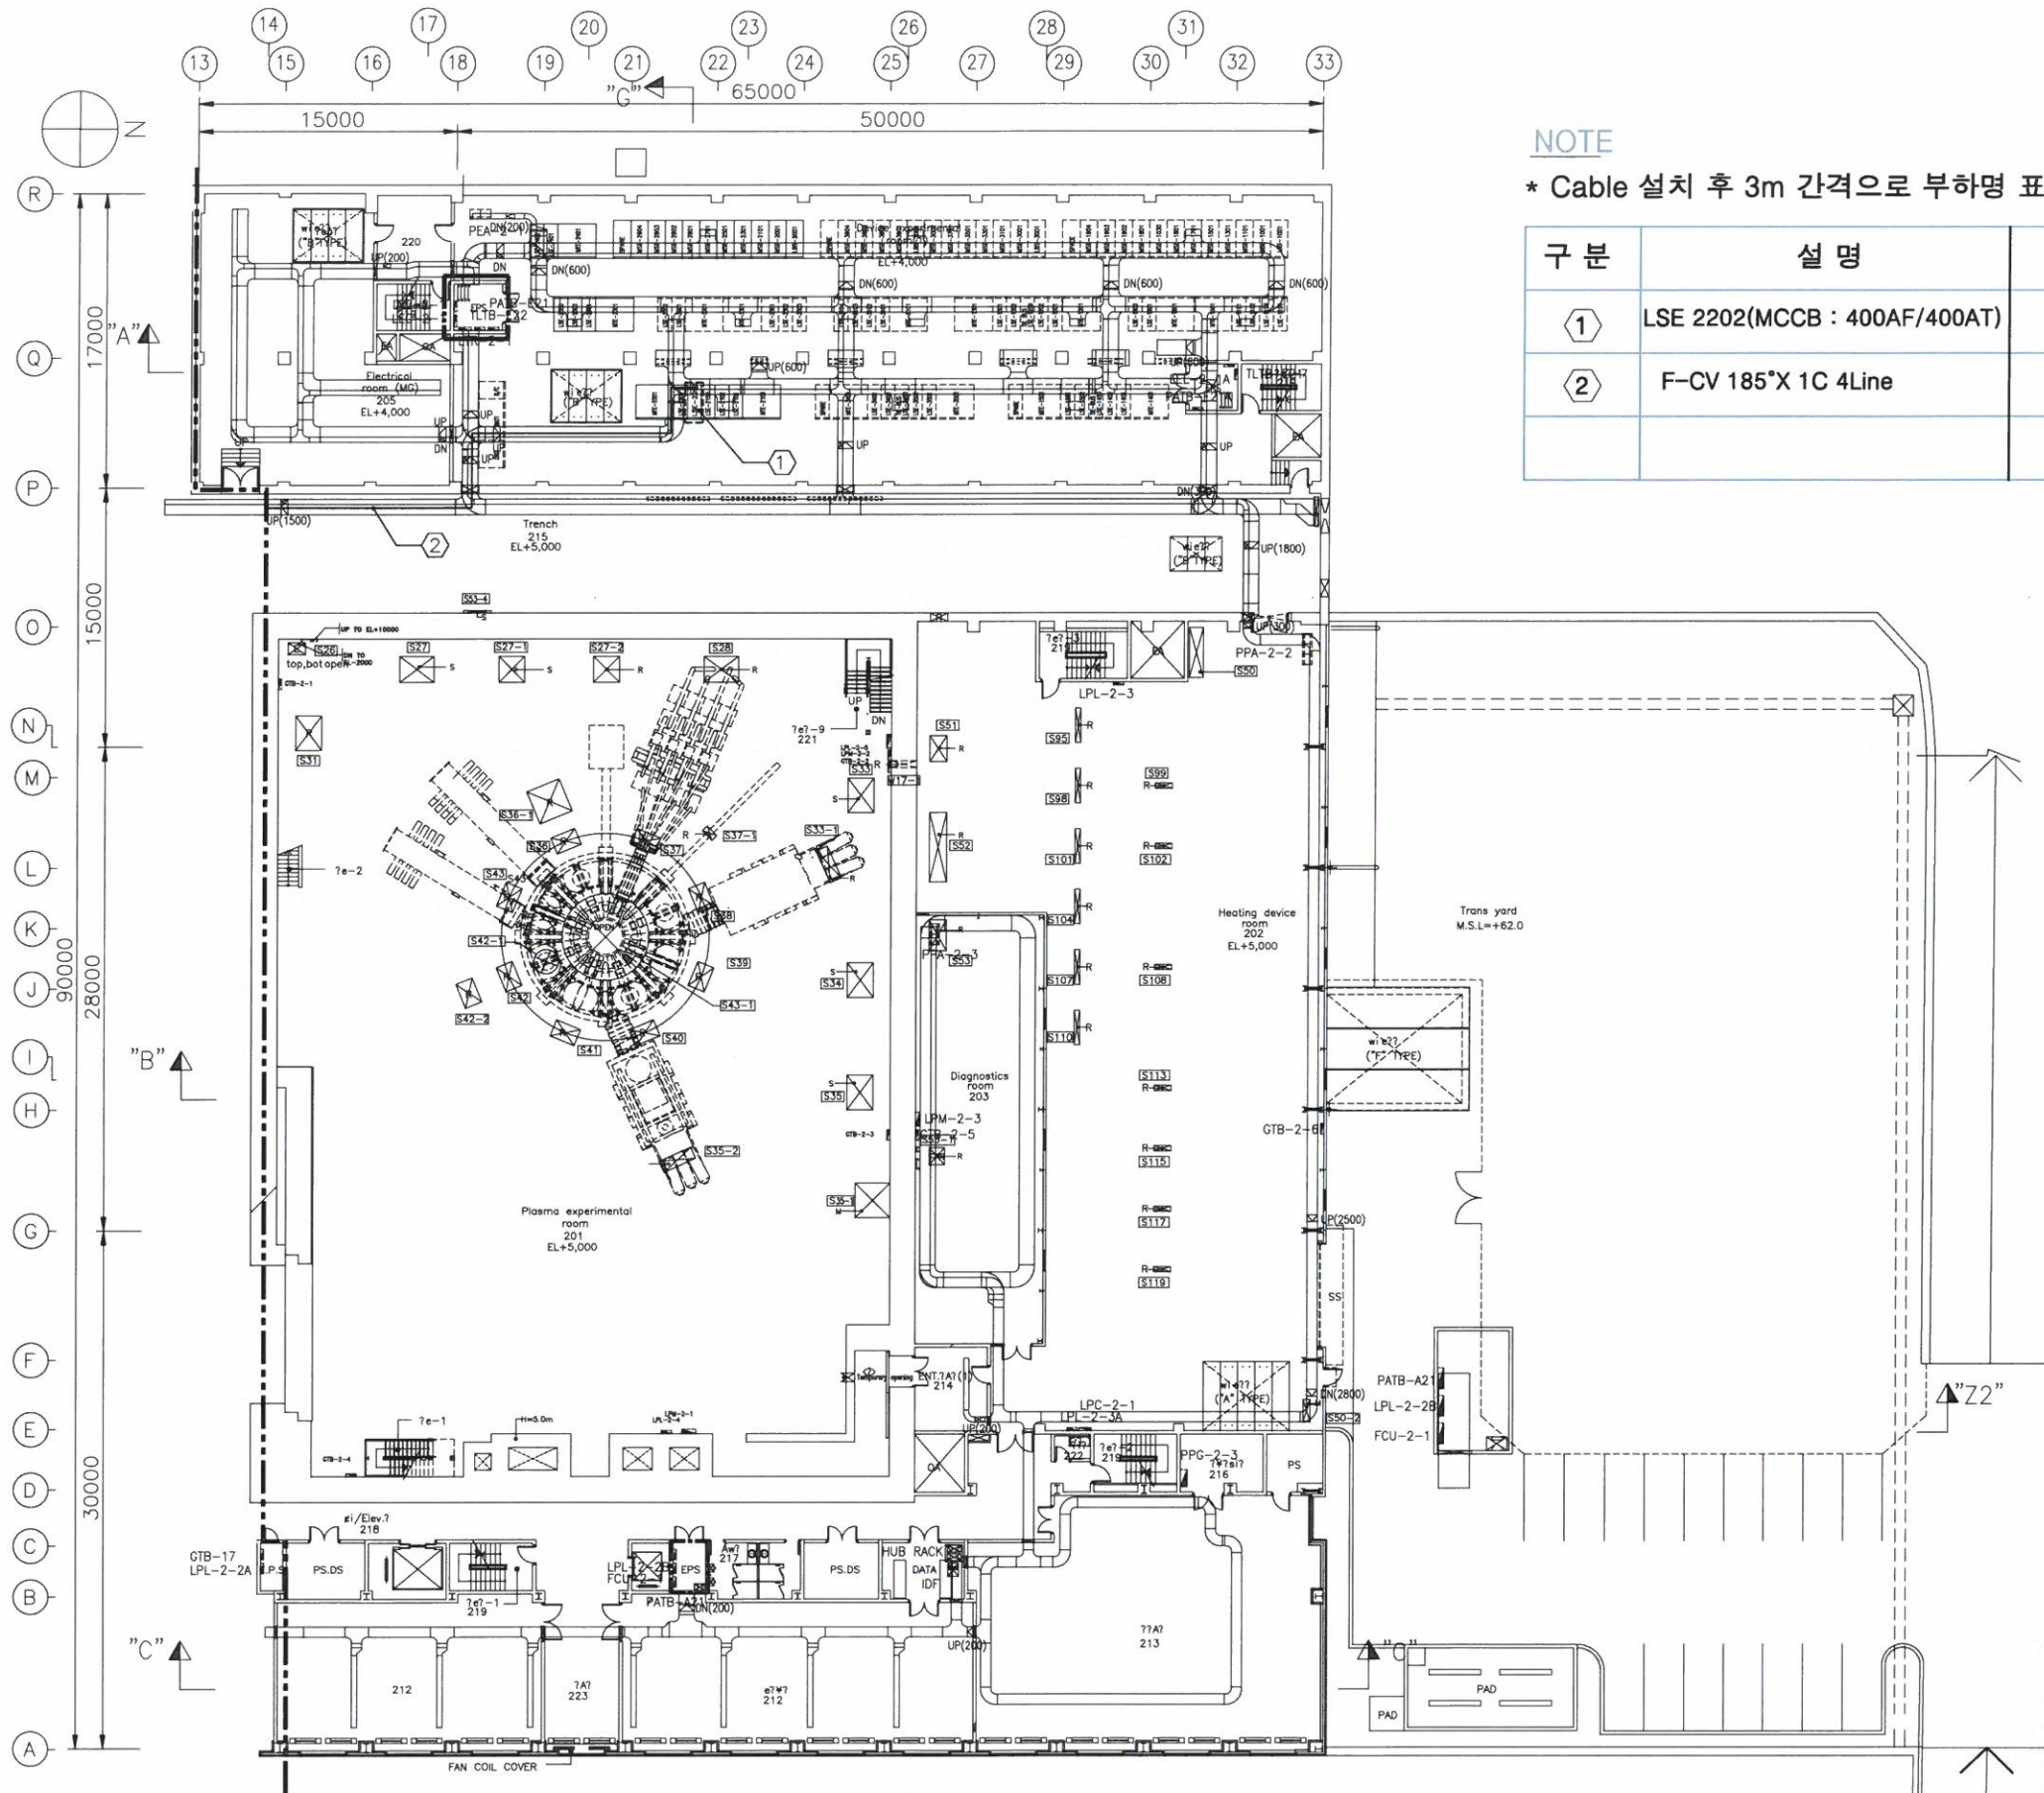




# 분전반 결선도

SCALE : NONE

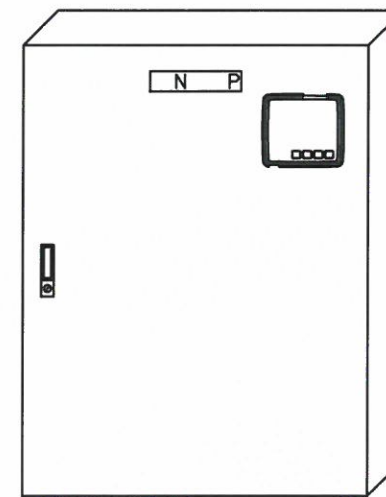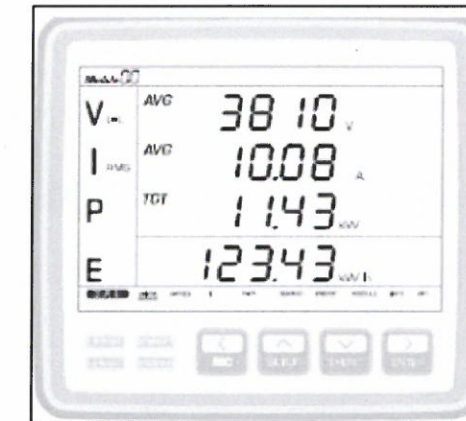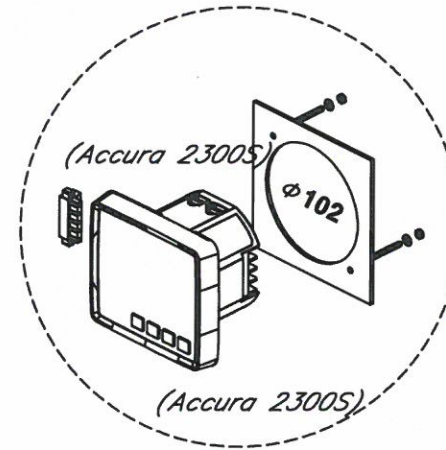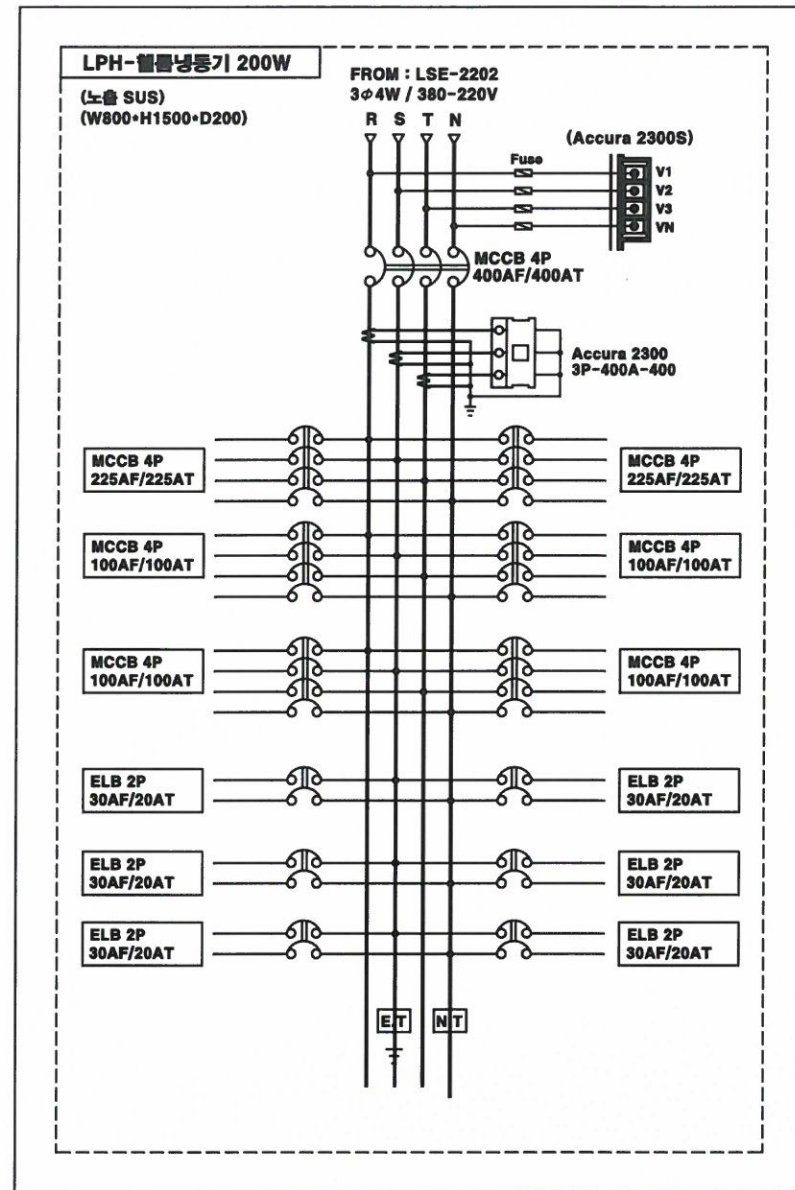

정면도

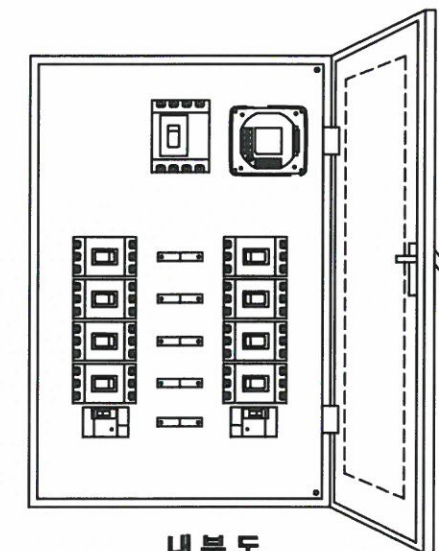

내부도

분전반 설치 상세도(노출형)